




Centre Maintenance Nantes
Groupes Maintenance Réseau



Le code couleur des symboles et des annotations
indique la tension maximale d'exploitation de l'ouvrage

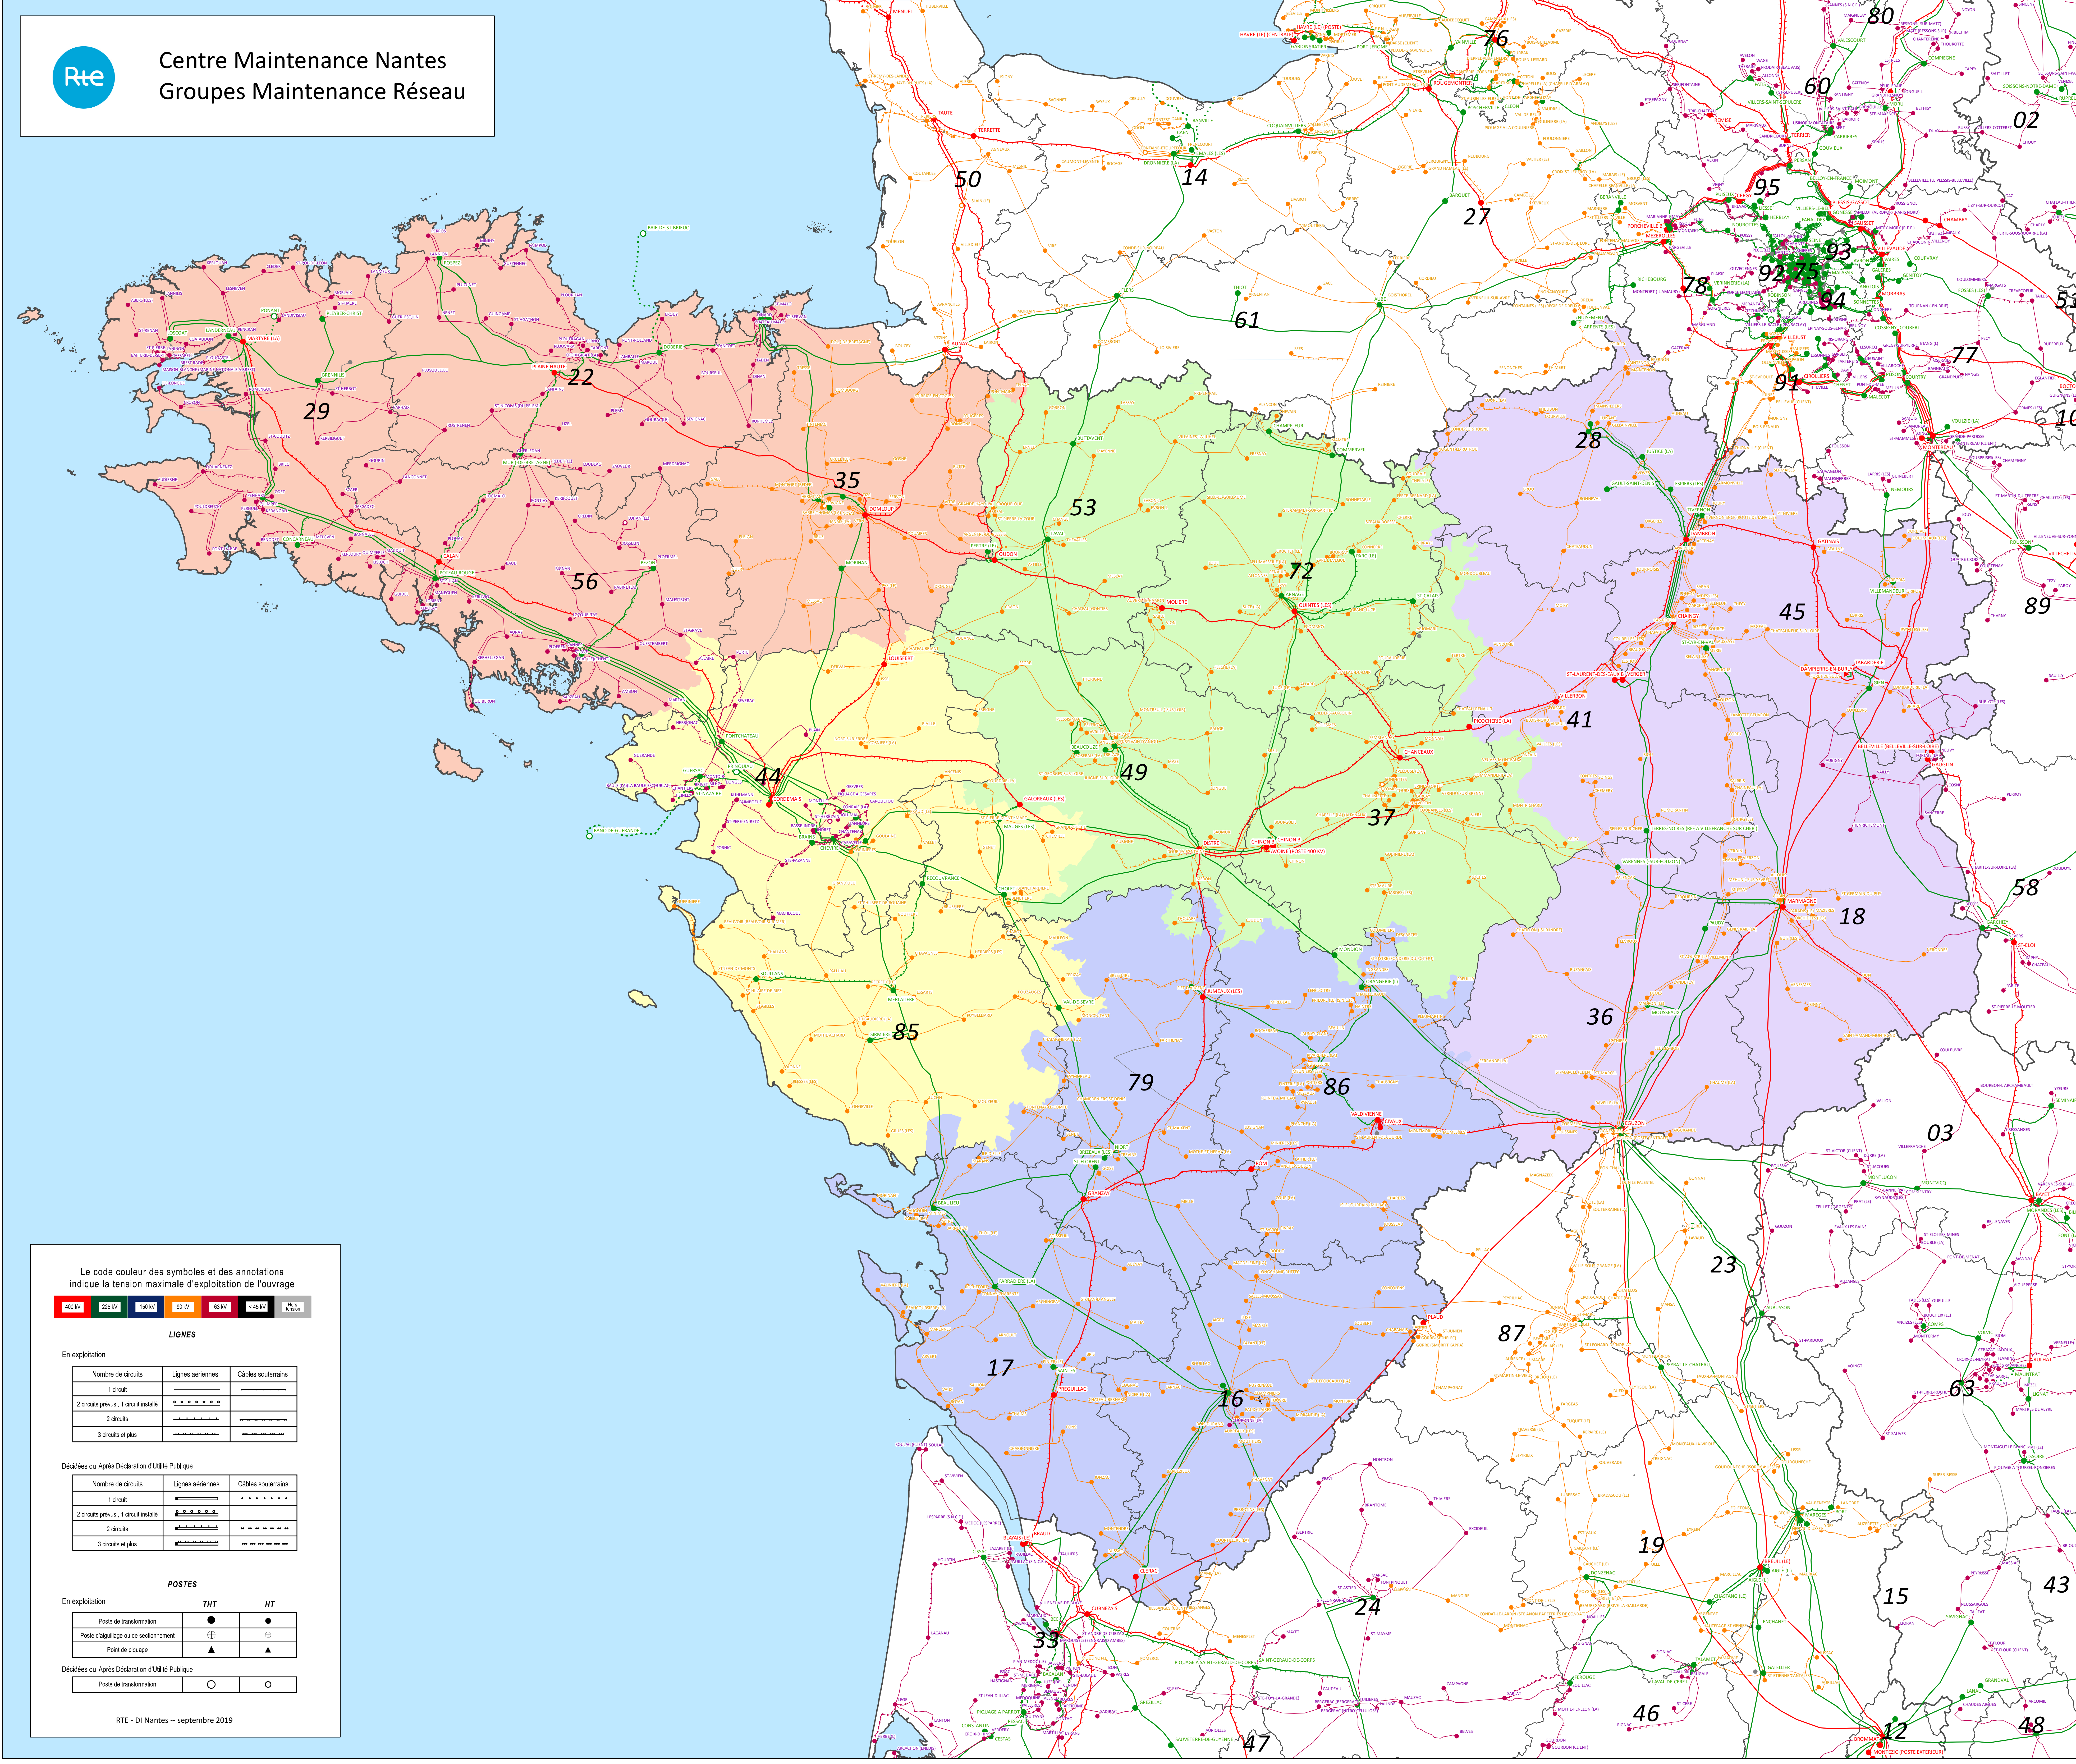

LIGNES

Nombre de circuits	Lignes aériennes	Câbles souterrains
1 circuit	—	—
2 circuits prévus, 1 circuit installé	•••••	•••••
2 circuits	•••••	•••••
3 circuits et plus	•••••	•••••

Décidées ou Après Déclaration d'Utilité Publique

Nombre de circuits	Lignes aériennes	Câbles souterrains
1 circuit	—	—
2 circuits prévus, 1 circuit installé	•••••	•••••
2 circuits	•••••	•••••
3 circuits et plus	•••••	•••••

POSTES

En exploitation	THT	HT
Poste de transformation	●	●
Poste d'aiguillage ou de sectionnement	⊕	⊕
Point de piquage	▲	▲

Décidées ou Après Déclaration d'Utilité Publique

Poste de transformation	○	○
-------------------------	---	---